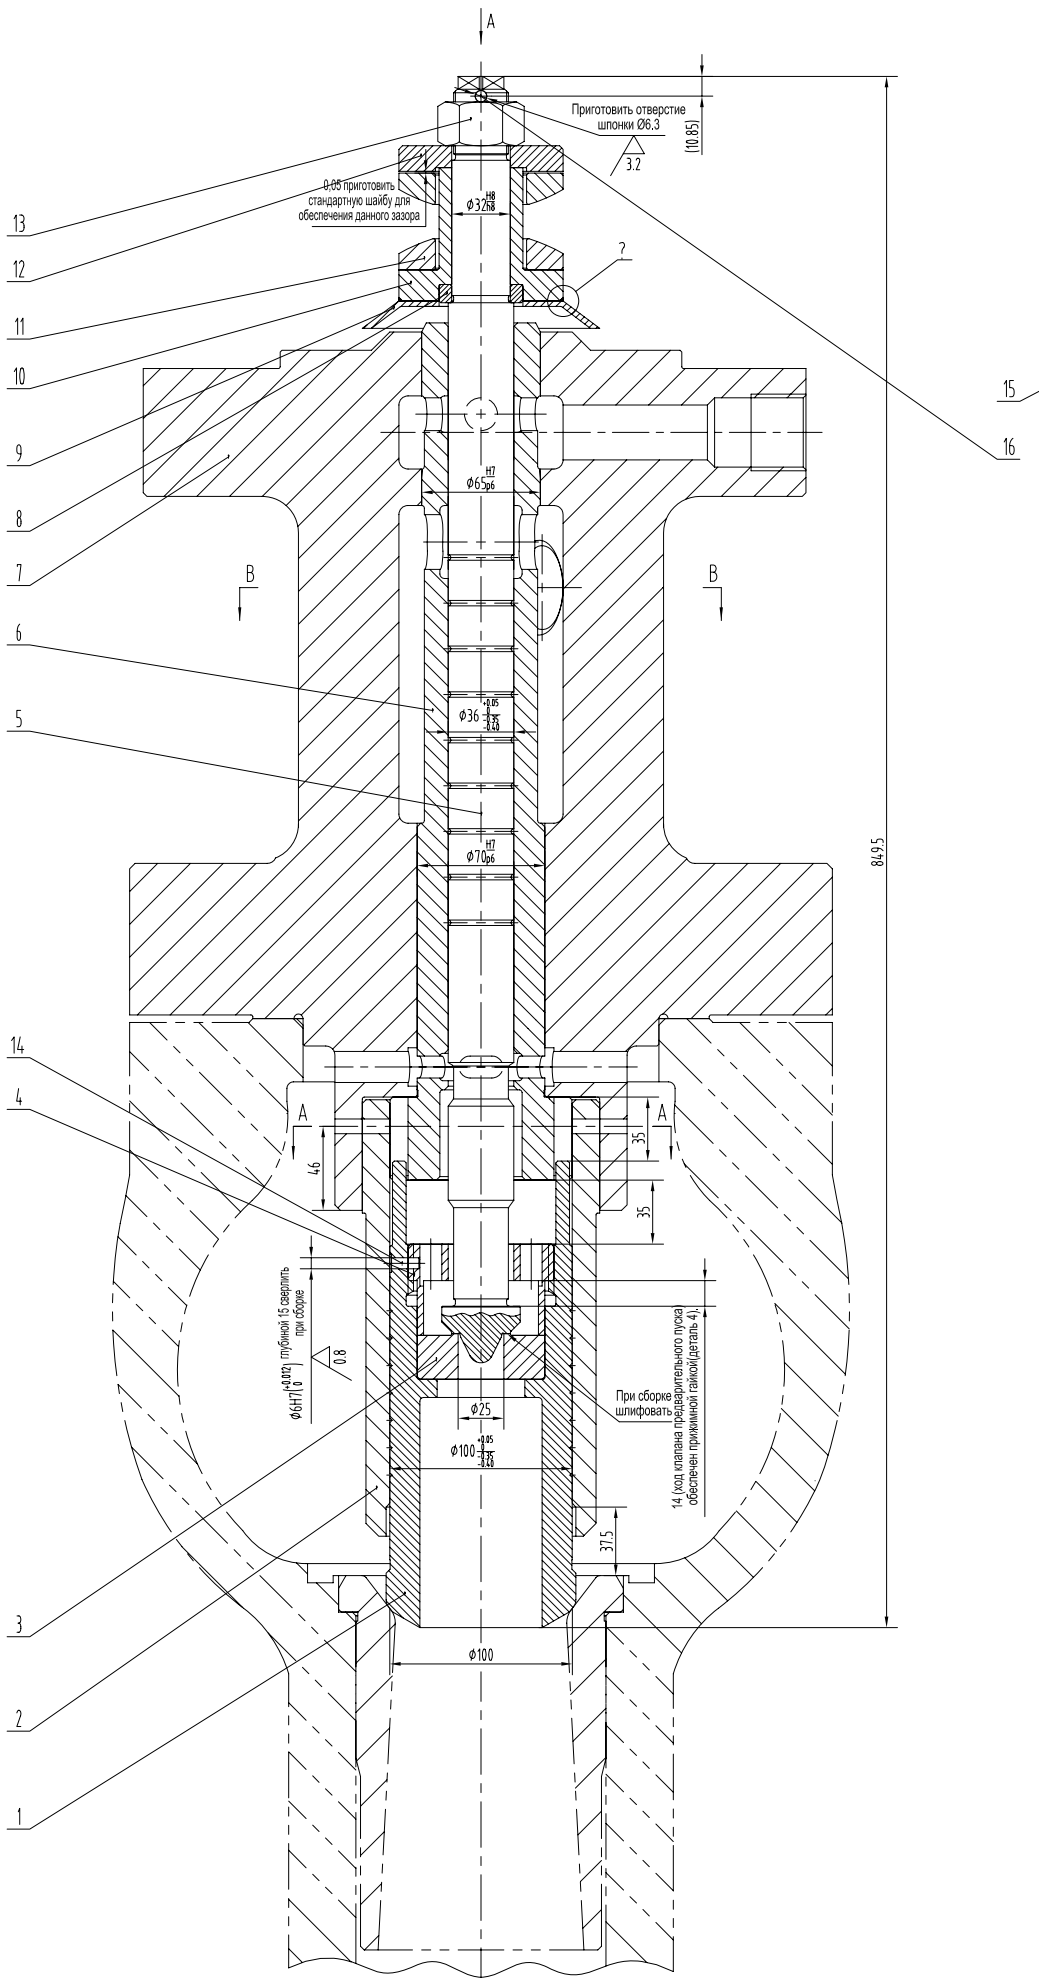

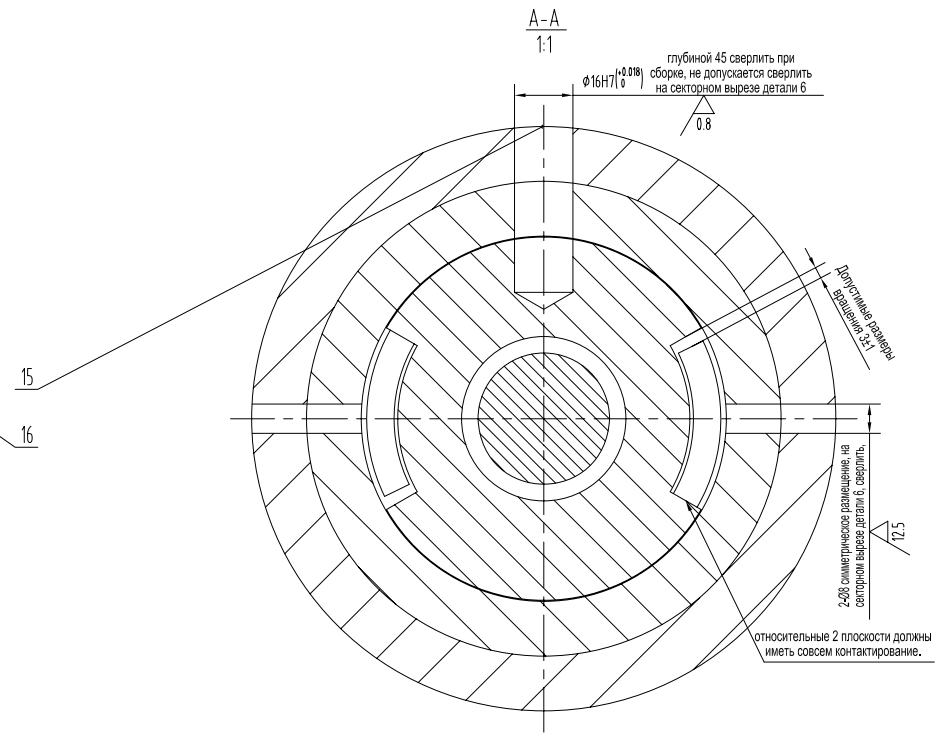

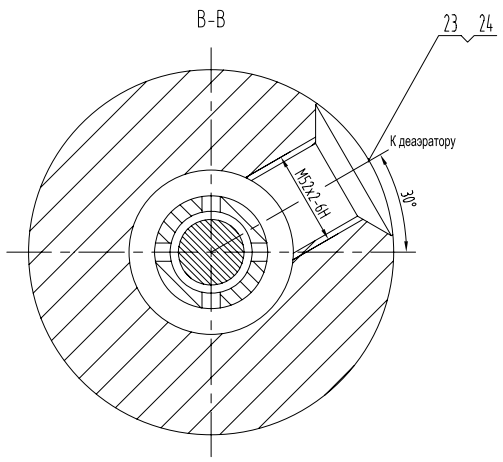



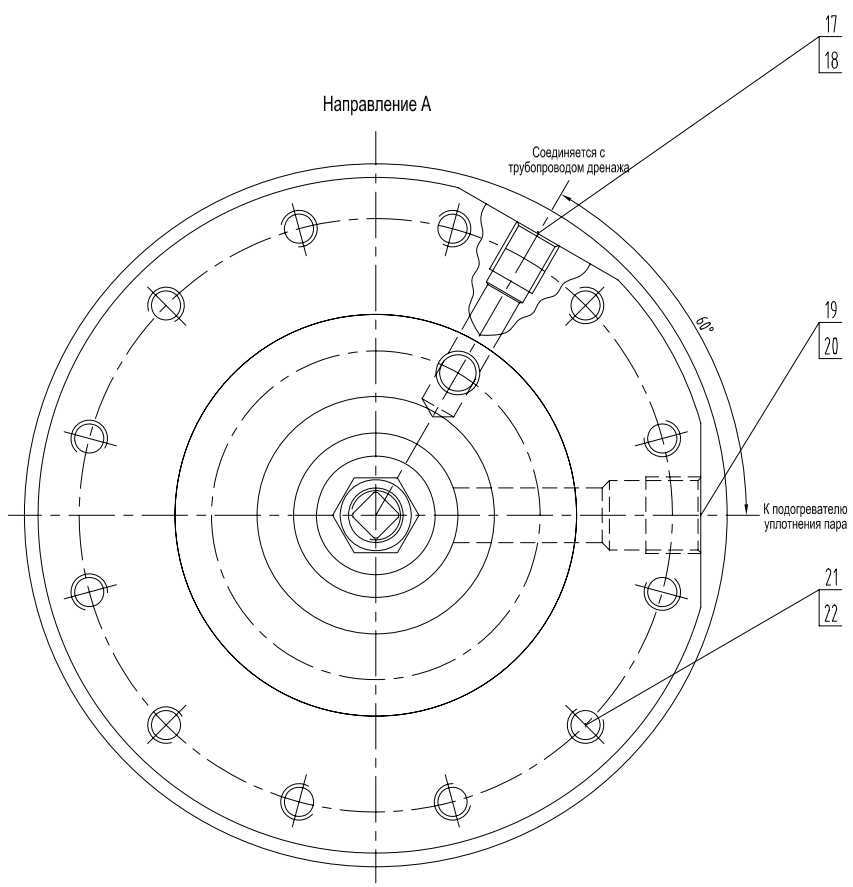

Позиция	Код	Наименование	Количество	Материал	Масса детали	Общая масса	Примечания
24	08.91.19	Шайба 52	1	T4	0.06	0.06	
23	102.34.01.010	Штуцеры DN40	(1)		1.47	1.47	
22	GB52-76	Гайка M20	12	Q235-A	0.04	0.48	
21	GB899C-76	Шпилька M20x60	12	25Cr2MoVA-5	0.22	2.64	
20	WQ71.21G-87	Штуцеры DN32	(1)		0.65	0.65	
19	08.91.17	Шайба 42	1	T4	0.02	0.02	
18	08.91.13	Шайба 27	1	T4	0.01	0.01	
17	WQ71.21G-87	Штуцеры DN20	(1)		0.26	0.26	
16	GB91-67	Шплинт 6x40	1	1Cr18Ni9Ti	0.04	0.04	
15	102.34.01.016	Специальный штифт 16x55	1	25Cr2Mo1V+5(?)	0.09	0.09	
14	102.34.01.015	Специальная штифт 6x14	1	25Cr2Mo1V+5(?)	0.04	0.04	
13	102.34.01.014	Гайка M30x1.5	1	15CrMoA+5(?)	0.15	0.15	
12	102.34.01.013	Специальная шайба	1	15CrMoA+5(?)	0.4	0.4	
11	102.34.01.012	Зажимное кольцо	2	25Cr2Mo1V+5(?)	0.7	1.4	
10	102.34.01.011	Втулка	1	15CrMoA+5(?)	1.05	1.05	
9	102.34.01.009	Обкладка	1	1Cr13	0.1	0.1	
8	102.34.01.008	Шайба	1	15CrMoA+5(?)	0.07	0.07	
7	102.34.01.007	Крышка паровой камеры	1	ZG20CrMoV	17.8	17.8	
6	102.34.01.006	Втулка штока клапана	1	30Cr2MoV	11.5	11.5	
5	102.34.01.005	Шток клапана	1	15Cr11MoV	5.1	5.1	
4	102.34.02.001	Зажимная гайка	1	30Cr2MoV+1	0.69	0.69	
3	102.34.01.003	Седло клапана предварительного пуска	1	15Cr11MoV	0.65	0.65	
2	102.34.01.002	Втулка тарелки клапана	1	30Cr2MoV	12.4	12.4	
1	102.34.01.001	тарелка клапана	1	30Cr2MoV	8.8	8.8	

Разработал				Рассмотрено по стандартизации		Регулирующий клапан Ø100	102.34.02	
Проверил				Подпись специальностей			Обозначение чертежа	Количество / Масса / Масштаб
Рассмотрел								65.87 / 1:2
Утверждающий				Дата			Лист	Всего листов
Изм.	Кол.уч.	Номер документа изм.	Подпись	Дата			CHINA CHANGJIANG ENERGY CORP.(GROUP)	

Регистрация заимствованной (общей) детали
Чертеж калькировал
Проверил
Существующий инвентарный номер подлинника
Инвентарный номер подлинника
Подпись
Дата